
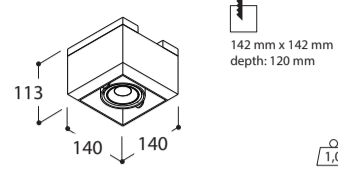
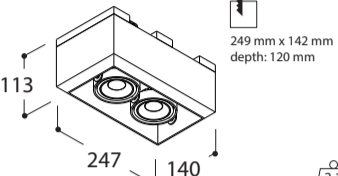


name	INCAS BEAUFORT
ref	935130 INCAS 1 BOX+MODULE.TEXT.WHITE.2700K
ref	935136 INCAS 1 BOX+MODULE.TEXT.BLACK.2700K
	935131 INCAS 1 BOX+MODULE.TEXT.WHITE.3000K*
	935132 INCAS 1 BOX+MODULE.TEXT.BLACK.3000K*
	 <p>142 mm x 142 mm depth: 120 mm</p>
	 <p>249 mm x 142 mm depth: 120 mm</p>
ref	935230 INCAS 2 BOX+MODULE.TEXT.WHITE.2700K
ref	935236 INCAS 2 BOX+MODULE.TEXT.BLACK.2700K
	935231 INCAS 2 BOX+MODULE.TEXT.WHITE.3000K*
	935232 INCAS 2 BOX+MODULE.TEXT.BLACK.3000K*


IMPORTANT:
COMBINE installation of BOX with installation of ceiling

1 CUT OUT DIMENSIONS:
CHECK LIST BELOW

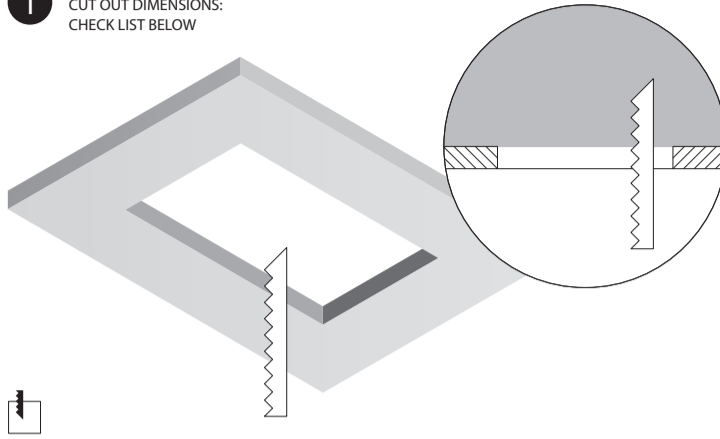

INCAS 1 BEAUFORT:	142 x 142 / Installation height: 120
INCAS 2 BEAUFORT:	249 x 142 / Installation height: 120



2 SCREW TWO WOODEN BATTENS
PARALLEL TO SIDE

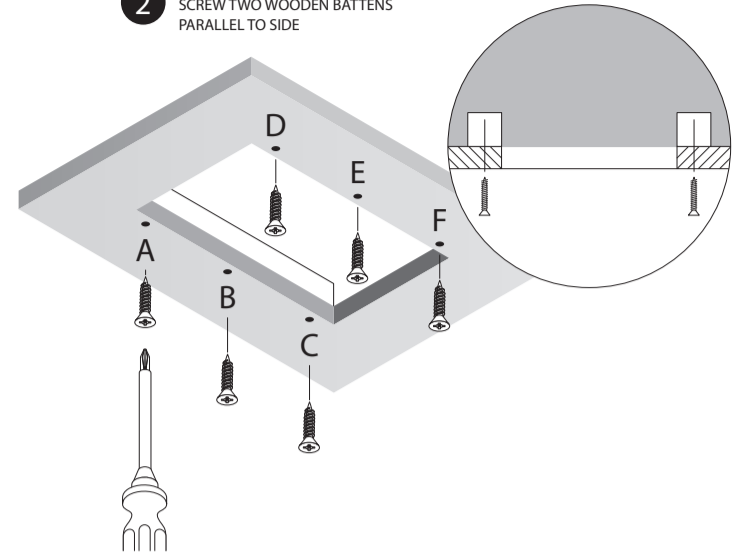

3 A. SLIDE THE BOX CAREFULLY INTO OPENING
B. SCREW THE BOX ON TO WOODEN BATTENS

per BEAUFORT MODULE
max. 180mA DC

⊕ BROWN RED
⊖ BLUE BLACK

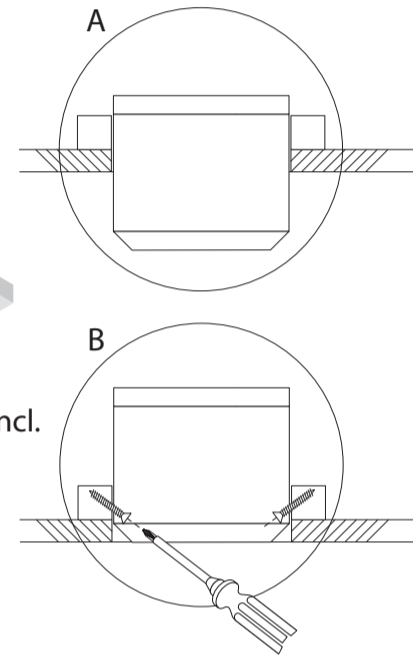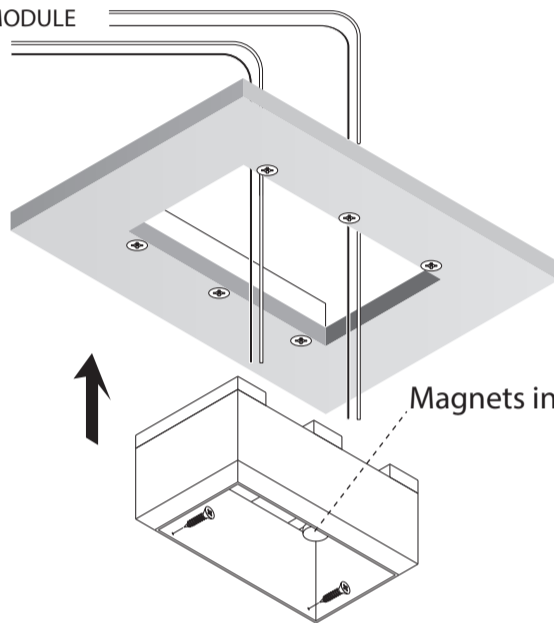

BOX ONLY
935830 INCAS 1X QRC51/ BEAUFORT BOX (INCL MAGNETS)
935930 INCAS 2X QRC51/ BEAUFORT BOX (INCL MAGNETS)


MODULE ONLY
935160 INCAS 1X BEAUFORT MODULE.TEXT.WHITE.2700K
935166 INCAS 1X BEAUFORT MODULE.TEXT.BLACK.2700K
935161 INCAS 1X BEAUFORT MODULE.TEXT.WHITE.3000K*
935162 INCAS 1X BEAUFORT MODULE.TEXT.BLACK.3000K*
935260 INCAS 2X BEAUFORT MODULE.TEXT.WHITE.2700K
935266 INCAS 2X BEAUFORT MODULE.TEXT.BLACK.2700K
935261 INCAS 2X BEAUFORT MODULE.TEXT.WHITE.3000K*
935262 INCAS 2X BEAUFORT MODULE.TEXT.BLACK.3000K*

GENERAL INFORMATION


lamptype	CITIZEN 2700K (758lm) / 3000K* (793lm)
fitting	NONE
power	max. 6,22 W (Vf 34,6V)
current	max. 180 mA DC per BEAUFORT MODULE
symbol	
gear	Converter not incorporated
ip/class	IP20
application	Interior use - ceiling mounted
orientation	30° - 30°
dimnable	CCR/PWM DIMMABLE
beam angle	36°
color temp	2700K/3000K*
CRI	92
SDCM	3

1 CONVERTER PER LUMINAIRE CONTAINING 1 BEAUFORT MODULE


4 FILL THE GAP AND SCREWHOLES

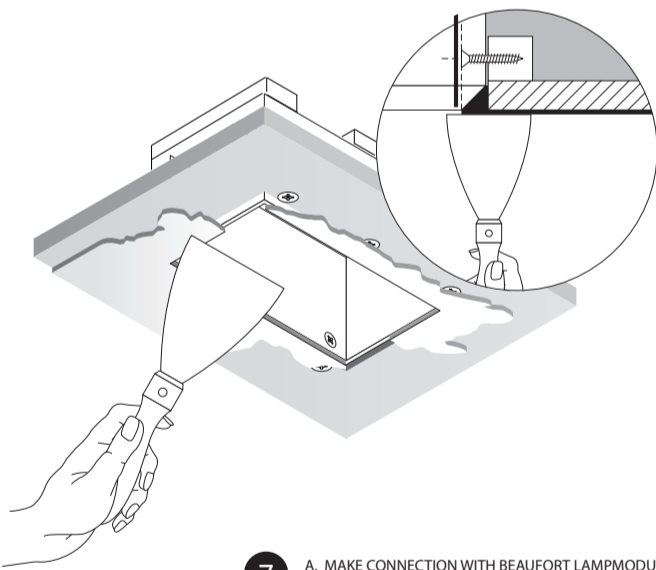


5 RUB WITH SANDPAPER

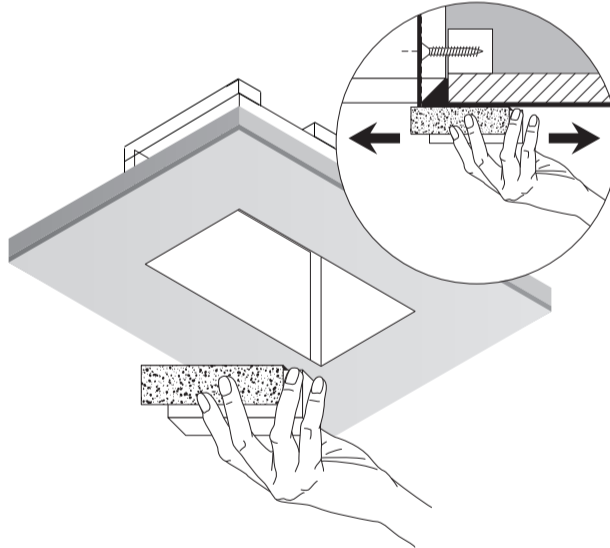


6 PAINT THE SURFACE OF THE CEILING AND THE INSIDE OF THE BOX (plus/min 5 mm)

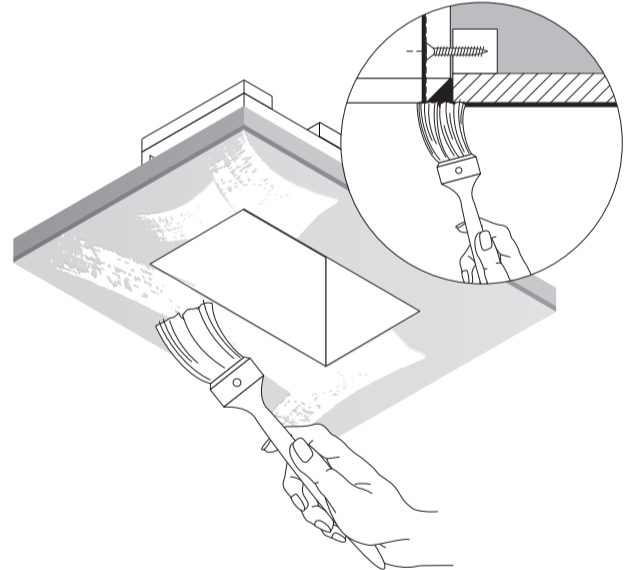

7 A. MAKE CONNECTION WITH BEAUFORT LAMPMODULE
B. SLIDE LAMPMODULE IN BOX UNTIL IT SNAPS ONTO THE MAGNETS (make sure no wiring is obstructing between module and magnets)

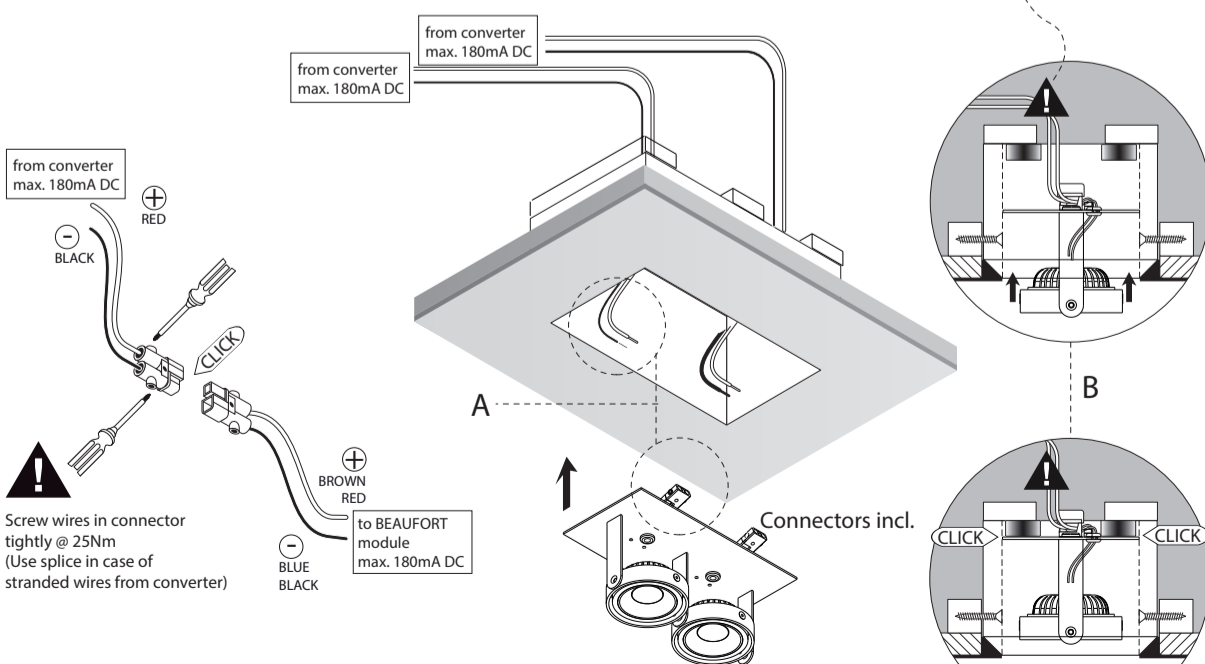

8 SWITCH ON MAINS POWER SUPPLY

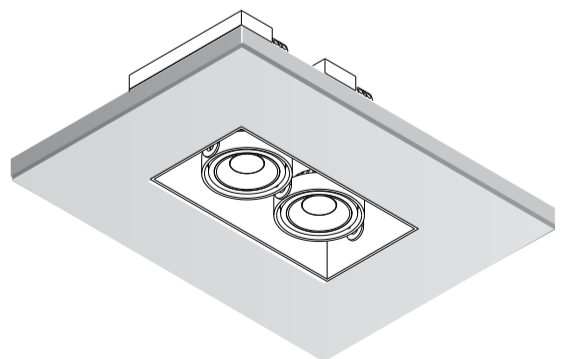

NL INSTALLATIE- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES IN HET FABRIEKSGARANTIE- EN IN DE VERBODINGEN EN HET UITTESTEN VAN DEZE TOESTELLEN DIENEN ALTIJD TE GEBEUREN DOOR EEN ERKENDE ELECTRO-INSTALLATEUR.
1. DE VERBODINGEN EN HET UITTESTEN VAN DEZE TOESTELLEN DIENEN ALTIJD TE GEBEUREN DOOR EEN ERKENDE ELECTRO-INSTALLATEUR.
2. DEZE VERBODINGEN EN HET UITTESTEN VAN DEZE TOESTELLEN DIENEN ALTIJD TE GEBEUREN VOLGENS DE NATIONALE GELDENDE REGLEMENTEN OP DE ELECTRISCHE INSTALLATIES (BELGIE, A.R.E.L., DUITSLAND: DIN VDE 0100 TELL. 539 A2, ... (DEZE OPSOMMING IS LOZIGER INFORMATIE)).
3. DE TECHNISCHE BIJZITTER MOET GEZIEVEN WORDEN ALS ONDERDEEL VAN DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN TAL N.V.
4. DE ELECTRO-INSTALLATEUR IS VERANTWOORDELIJK VOOR HET GEBRUIKEN VAN VOORSCRIBERDE APPARATEN, DIE VERKOOT AAN DE GELDENDE CE EN EMC-NORMEN.
5. VERVANG DE LAMP (EN) ALTIJD MET DE GROOTSTE ZORGE, ZIE SI (ZIJN) UITTESTEN BREEKBAAR, / 6. OPGEPAST: PLAATS NOOIT DE LAMP MET BLOETE HANDEN, GEBRUIK ALTIJD EEN DOEK!
GB INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS IN VIEW OF THE MANUFACTURER'S GUARANTEE.
1. THE CONNECTION AND TESTING OF THE DEVICES SHOULD ALWAYS BE PERFORMED BY A RECOGNIZED ELECTRICIAN.
2. THESE LIGHTING DEVICES NEED TO BE INSTALLED, CONNECTED AND TESTED FOLLOWING THE OFFICIAL NATIONAL INSTRUCTION GUIDE FOR ELECTRICAL INSTALLATIONS (BELGIUM, A.R.E.L., GERMANY: DIN VDE 0100 TELL. 539 A2, ... THIS INFORMATION IS JUST AN INDICATION.
3. THE TECHNICAL ENCLOSURE NEEDS TO BE ADDED TO THE GENERAL SALES CONDITION OF THE TAL N.V.
4. THE ELECTRO-TECHNICIAN IS RESPONSIBLE TO USE BALLASTS, TRANSFORMERS, WHICH MEET THE VALID CE AND EMC RULES.
5. ALWAYS REPLACE THE LAMP (S) WITH UTMOST CAUTIONLESSNESS, THE LAMP (S) IS (ARE) VERY FRAGILE, / 6. ATTENTION: NEVER REPLACE THE LAMP WITH BARE HANDS, ALWAYS USE A CLOTH!

FR INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN A RESPECTER AVANT L'USAGE DE LA GARANTIE.
1. LE PLACEMENT, LE RACCORDEMENT ET L'ESSAI DE CET APPAREIL DOIVENT TOUJOURS ETRE EFFECTUES PAR UN INSTALLATEUR ELECTRICIEN AGREE.
2. LES LUMIERES DOIVENT ETRE INSTALLEES, BRANCHEES ET TESTEES SUIVANT LE REGLEMENT NATIONAL SUR LES INSTALLATIONS ELECTRIQUES EN VIGUEUR (BELGIQUE, A.R.E.L., ALLEMAGNE: DIN VDE 0100 TELL. 539 A2, ... CETTE ENSEMBLAGE EST INDICATIVE).
3. CE MANUEL D'INSTALLATION TECHNIQUE REPRESENTE UNE PARTIE DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE TAL N.V.
4. L'ELECTRO-INSTALLATEUR EST RESPONSABLE POUR L'USAGE DE BALLASTS, TRANSFORMERS, CONFORMES AUX NORMES CE ET EMC EN VIGUEUR.
5. REMPLACEZ TOUJOURS L'AMPOULE (S) AVEC PRUDENCE, ELLE (S) EST (SONT) TRES FRAGILE (S) / 6. ATTENTION: NE JAMAIS REMPLACER L'AMPOULE AUX MAINS NUES, UTILISEZ TOUJOURS UN CHIFFON!
D MONTAGE- UND UNTERHALT INSTRUCTIONS ZU BEACHTEN MIT BEZUG AUF DIE GARANTIE.
1. DIE MONTAGE, DER ANSCHLUSS UND DAS AUSTESTEN DER LEUCHTEN SOLL IMMER VON EINEM ERKANTEN ELECTRO-INSTALLATEUR AUSGEFUEHRT WERDEN.
2. DIESE LEUCHTEN MUSSEN NUR NACH DEN ANGEBOHRENEN UND GETESTET WERDEN NACH DER ALLGEMEINEN NATIONALEN REGLEMENTATION UBER DIE ELECTRISCHE INSTALLATIONEN (BELGIEN, A.R.E.L., DEUTSCHLAND: DIN VDE 0100 TELL. 539 A2, ... DIESE AUFSTELLUNG GESCHICHT DURCH EXEMPLARITÄT TITEL.
3. DIE TECHNISCHE GEBRAUCHSANWEISUNG GEHÖRT ZU DEN ALLGEMEINEN VERKAUFSEINGEBUNDENEN VON TAL N.V.
4. DER ELECTRO-INSTALLATEUR IST VERANTWORTLICH FÜR DAS VERWENDEN VON CE UND EMC GEPÜFTE VORSCHRIFTEN.
5. DIE LAMPEN SOLLTEN, IMMER SEHR VORSICHTIG ERSETZT WERDEN, / 6. VORSICHT: MAN DARF NIE DIE LAMPEN MIT DEN NACKTEN HÄNDE BERÜHREN, MAN SOLL IMMER EINER TUCH BENUTZEN!