


name	BRIX LONG IP65		
264941 BRIX LONG SINGLE	2700K	TEXT. BLACK	
264943 BRIX LONG SINGLE	2700K	TEXT. GREY	
264947 BRIX LONG SINGLE	2700K	SILVER ANTRACITE	
264948 BRIX LONG SINGLE	2700K	SILVER SAND	
264931 BRIX LONG SINGLE	3000K	TEXT. BLACK	
264933 BRIX LONG SINGLE	3000K	TEXT. GREY	
264937 BRIX LONG SINGLE	3000K	SILVER ANTRACITE	
264938 BRIX LONG SINGLE	3000K	SILVER SAND	
264942 BRIX LONG DOUBLE	2700K	TEXT. BLACK	
264946 BRIX LONG DOUBLE	2700K	TEXT. GREY	
264944 BRIX LONG DOUBLE	2700K	SILVER ANTRACITE	
264945 BRIX LONG DOUBLE	2700K	SILVER SAND	
264932 BRIX LONG DOUBLE	3000K	TEXT. BLACK	
264936 BRIX LONG DOUBLE	3000K	TEXT. GREY	
264934 BRIX LONG DOUBLE	3000K	SILVER ANTRACITE	
264935 BRIX LONG DOUBLE	3000K	SILVER SAND	



safe distance to object	☰ - 0,1m - ☷		
lamptype	LUXEON M	SINGLE: 400lm / 429lm* 2700K/3000K* DOUBLE: 2x400lm / 429lm* 2700K/3000K*	
fitting	none		
power	SINGLE: 3,82W DOUBLE: 7,64W		
voltage	230V AC 50Hz		
symbol			
gear	Converter incorporated		
ip/class	IP65		
application	Exterior (wall mounted)		
orientability	Not orientable		
dimmbility	Mains dimmable LC (for single dimlist type H, for double dimlist type G)		
weight	SINGLE: $\overline{13}$ DOUBLE: $\overline{13}$		
beamangle	70°		
CRI	80		
SDCM	3		


INSTALLATIE- EN ONDERHOUDSRICHTLIJNEN m.b.t. FABRIEKSGARANTIE.
1. DE VERBINDINGEN EN HET UITTESTEN VAN DEZE TOESTELLEN DIENEN ALTIJD TE GEBEUREN DOOR EEN ERKEND ELECTRO-INSTALLATEUR.
2. DE VERLICHTINGSSTROUWLEN MOETEN GE-INSTALLEERD, VERBONDEN EN GETEST WORDEN VOLGENS DE NATIONAAL GELDENDE REGLEMENTEN OP DE ELECTRISCHE INSTALLATIES (BELGIE; A.R.E.I.; DUITSLAND: DIN VDE 0100 TEIL 559 A2, ...; DEZE OPSOMMING IS LOUWER INFORMATIEF).
3. DE TECHNISCHE BIJSLUITER MOET GEZIEEN WORDEN ALS ONDERDEEL VAN DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN TAL N.V.
4. DE ELECTRO-INSTALLATEUR IS VERANTWOORDELIJK VOOR HET GEBRUIKEN VAN VOORSCHAKELAPPARATUUR DIE VOLDOET AAN DE GELDENDE CE EN EMC NORMEN.
5. VERRANG DE LAMP (EN) ALTIJD MET DE GROOTSTE ZORG. ZE IS (ZIJN) UITERST BREEKBAAR.
6. OPGEPAST: PLAATS NOOIT DE LAMP MET BLOTE HANDEN, GEBRUIK ALTIJD EEN DOEK!

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN A RESPECTER VIS-A-VIS DE LA GARANTIE.
1. LE PLACEMENT, LE RACCORDEMENT ET L'ESSAI DE CET APPAREIL DOIVENT TOUJOURS ENTRE EFFECTUES PAR UN INSTALLATEUR ELECTRICIEN AGREE.
2. LES LUMINAIRES DOIVENT ETRE INSTALLES, BRANCHES ET TESTES SUIVANT LE REGLEMENT NATIONAL SUR LES INSTALLATIONS ELECTRIQUES EN VIGUEUR. (BELGIQUE, A.R.E.I., ALLEMAGNE: DIN VDE 0100 TEIL 559 A2, ...; CETTE ENUMERATION EST INDICATIVE).
3. CE MANUEL D'INSTALLATION TECHNIQUE REPRESENTE UNE PARTIE DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE TAL N.V.
4. L'ELECTRO-INSTALLATEUR EST RESPONSABLE POUR L'USAGE DE BALLASTS, TRANSFO'S,...CONFORMES AUX NORMES CE ET EMC EN VIGUEUR.
5. REMPLACEZ TOUJOURS L'AMPOULE (LES AMPOULES) AVEC PRUDENCE. ELLE(S) EST (SONT) TRES FRAGILE(S).
6. ATTENTION: NE JAMAIS REMPLACER L'AMPOULE AUX MAINS NUES, UTILISEZ TOUJOURS UN CHIFFON!


INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS IN VIEW OF THE MANUFACTURER'S GUARANTEE.
1. THE CONNECTION AND TESTING OF THE DEVICES SHOULD ALWAYS BE PERFORMED BY A RECOGNIZED ELECTRICIAN.
2. THESE LIGHTING DEVICES NEED TO BE INSTALLED, CONNECTED AND TESTED FOLLOWING THE OFFICIAL NATIONAL INSTRUCTION GUIDE FOR ELECTRICAL INSTALLATIONS (BELGIUM, A.R.E.I., GERMANY: DIN VDE 0100 TEIL 559 A2, ...; THIS ENUMERATION IS JUST AN INDICATION).
3. THIS TECHNICAL ENCLOSURE NEEDS TO BE ADDED TO THE GENERAL SALES CONDITION OF THE TAL N.V.
4. THE ELECTRO TECHNICIAN IS RESPONSIBLE TO USE BALLASTS, TRANSFORMERS,...WHICH MEET THE VALID CE AND EMC RULES.
5. ALWAYS REPLACE THE LAMP (S) WITH UTMOST CAUTIOUSNESS, THE LAMP (S) IS (ARE) VERY FRAGILE.
6. ATTENTION: NEVER REPLACE THE LAMP WITH BARE HANDS, ALWAYS USE A CLOTH!

MONTAGE- UN UNTERHALT INSTRUCTIONS ZU BEACHTEN MIT BEZUG AUF DER GARANTIE.
1. DIE MONTAGE, DER ANSCHLUSS UND DAS AUSTESTEN DER LEUCHTEN SOLL IMMER VON EINEM ZUSTAENDIGEN ELECTRO-INSTALLATEUR AUSGEFUEHRT WERDEN.
2. DIESE LEUCHTEN MÜSSEN INSTALLIERT, ANGESCHLOSSEN UND GETESTET WERDEN NACH DER ALLGEMEINEN NAZIONALEN REGLEMENTATION ÜBER DIE ELEKTRISCHE INSTALLATIONEN (BELGIEN, A.R.E.I., DEUTSCHLAND: DIN VDE 0100 TEIL 559 A2, ...; DIESE AUFSTELLUNG GESCHICHT DURCH EXEMPLATIVEN TITEL UND KANN NICHT ALS LIMITATIV ODER ERHÄUHTV BETRACHTET WERDEN).
3. DIESE TECHNISCHE GEBRAUCHSANWEISUNG GEHÖRT ZU DEN ALLGEMEINEN VERKAUFSEBINGUNGEN VON TAL N.V.
4. DER ELECTRO-INSTALLATEUR IST VERANTWORTLICH FÜR DAS VERWENDEN VON CE UND EMC GEPRIEFTE VORSCHALTGERÄTE.
5. DIE LAMPE(-N) SOLL(-EN) IMMER SEHR VORSICHTIG ERSAETZT WERDEN.
6. VORSICHT: MAN DARF NIE DIE LAMPE MIT DEN NACKTEN HÄNDEN BERÜHREN, MAN SOLL IMMER EINEN TUCH BENUTZEN!



1 Remove housing from wall plate (2screws)

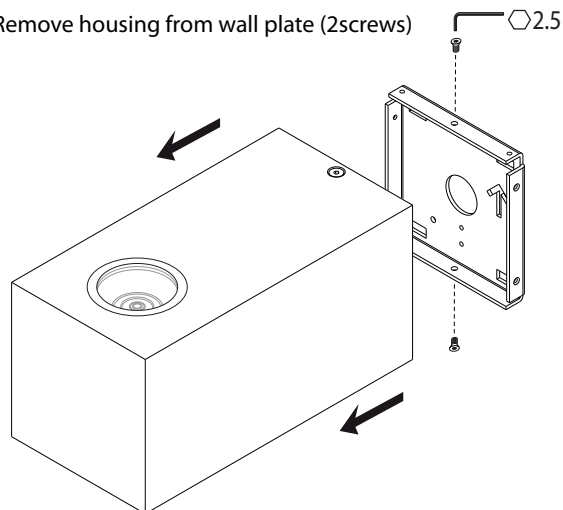


2 Fix wall plate on the wall with the arrow pointing upwards. Recommended screws (2), plugs and drill hole dimensions depending on SURFACE TYPE

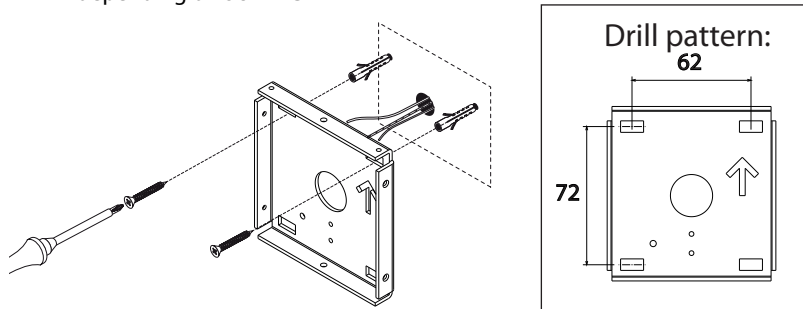

3 Make connection with 3 included topflux

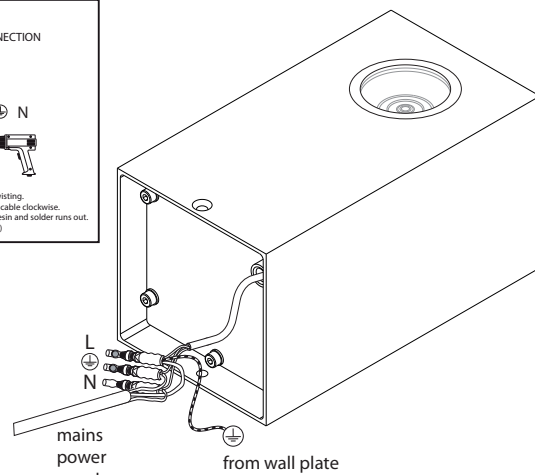

4 Fix the housing on wall plate with 2 screws

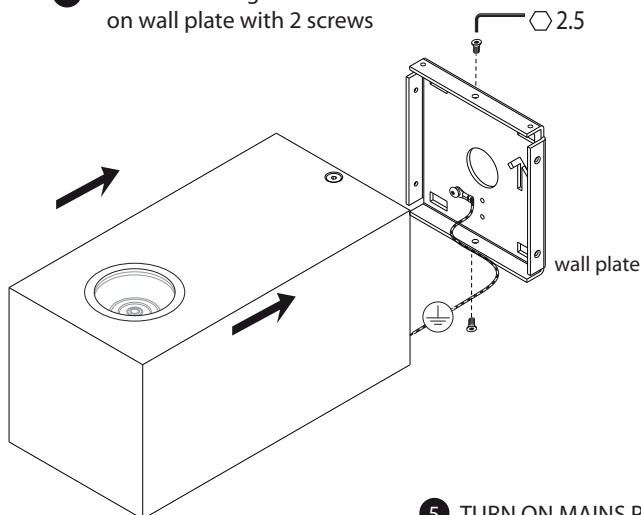

5 TURN ON MAINS POWER SUPPLY



ALWAYS DISCONNECT MAINS POWER SUPPLY FROM CONVERTER BEFORE SWITCHING "ON" LED LUMINAIRES TO PREVENT HOT PLUGGING ISSUES